


Portata Kg **1000** Persone **13**

Fermate max 16  
Corsa max 45 m


Conforme al D.P.R. 162 del 30-04-1999 (Dir. 95/16/CE)  
Conforme al D.M. 503 del 24-07-1996 in proprietà pubblica  
Conforme al D.M. 236 del 14-06-1989 in proprietà privata  
Conforme alla Legge 6 (5.3.3) del 20-2-1989 Regione Lombardia  
per edifici residenziali nuovi e pre-esistenti

Ascensore elettrico  
senza locale macchina  
VELOCITA' 1,00 m/s.

PIANTA VANO CORSA

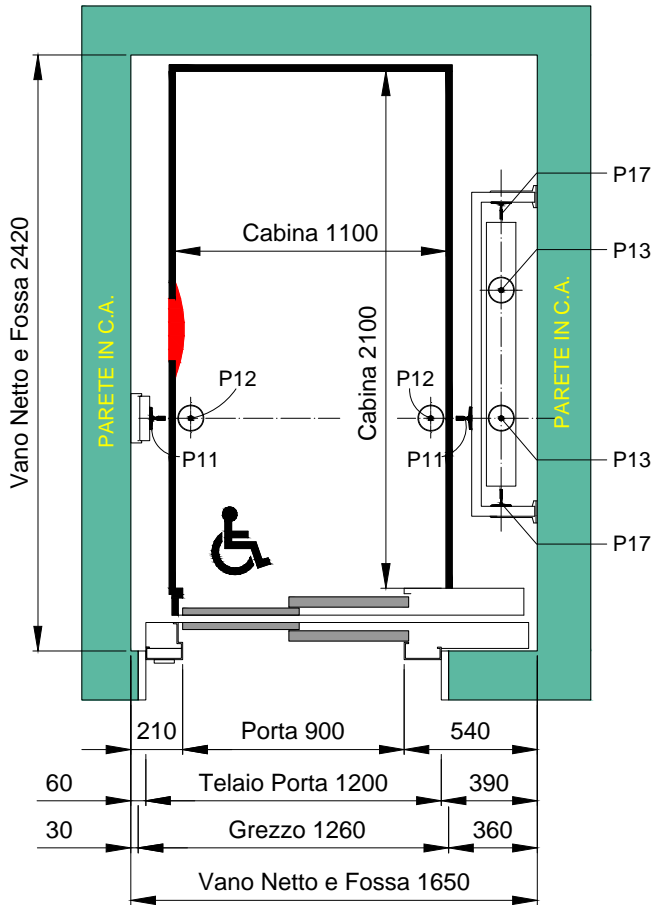


APERTURA SINISTRA

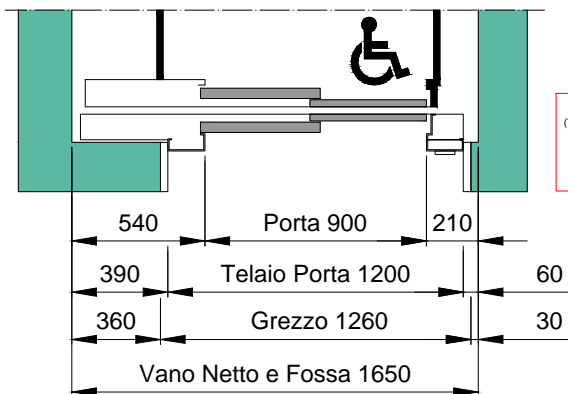

APERTURA DESTRA

DOPO L'ESECUZIONE DEL FISSAGGIO (TASSELLI CON INFISSIONE MASSIMA 120mm) DELLE GUIDE, DEGLI AMMORTIZZATORI, DELLE EVENTUALI PROTEZIONI, ECC... LA FOSSA DEVE RISULTARE PROTETTA CONTRO INFILTRAZIONI D'ACQUA

ELEVATO

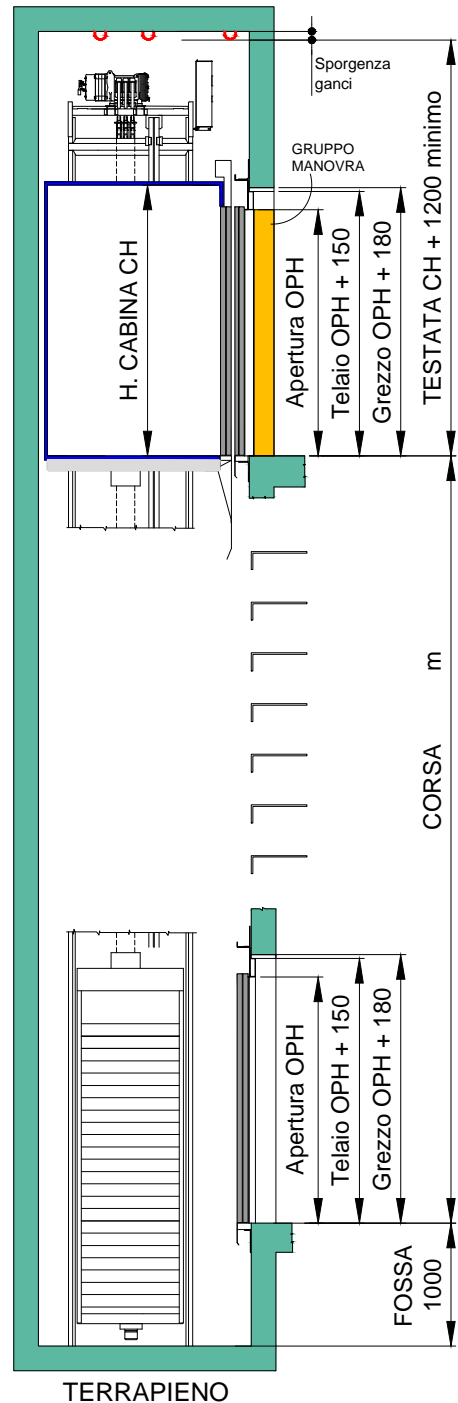

TERRAPIENO

N.B. L'ALTEZZA DEGLI INTERPIANI DEVE ESSERE COMPRESA TRA 2710 E 11000 mm.

PER TESTATA > 4000 CONSULTARE LA SEDE

SPINTE SULLE GUIDE CABINA	CARICHI IN FOSSA	COMBINAZIONI DI CARICO:
<p>R1 = 186 daN R2 = 138 daN</p>	<p>P11 = 2050 daN P12 = 3950 daN P13 = 2850 daN P17 = 1400 daN</p>	<p>FOSSA: 1) P11+P11+P17+P17 2) P12+P17+P17 3) P12+P13 4) P11+P11+P13 TESTATA: 1) U3+U4+U7 GUIDE: 1) R1+R2</p> <p>TUTTI I CARICHI COMPRENDONO L'INCREMENTO DINAMICO</p>
FISSAGGIO GUIDE CABINA E CONTRAPPESO		
Le guide devono essere fissate alle pareti del vano corsa ogni 2.69 metri massimo		

Tutte le misure sono espresse in millimetri (Disegno non in scala)  
La ditta produttrice si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche e le dimensioni dei propri prodotti

